



document id.: 55.19082.805-901-04-A / state: 230 - released  
 view date: 2022-12-20 18:16:01 / user: ANGELESM  
 item id.: 55.19082.805-00/69A / SAP material state: 2F

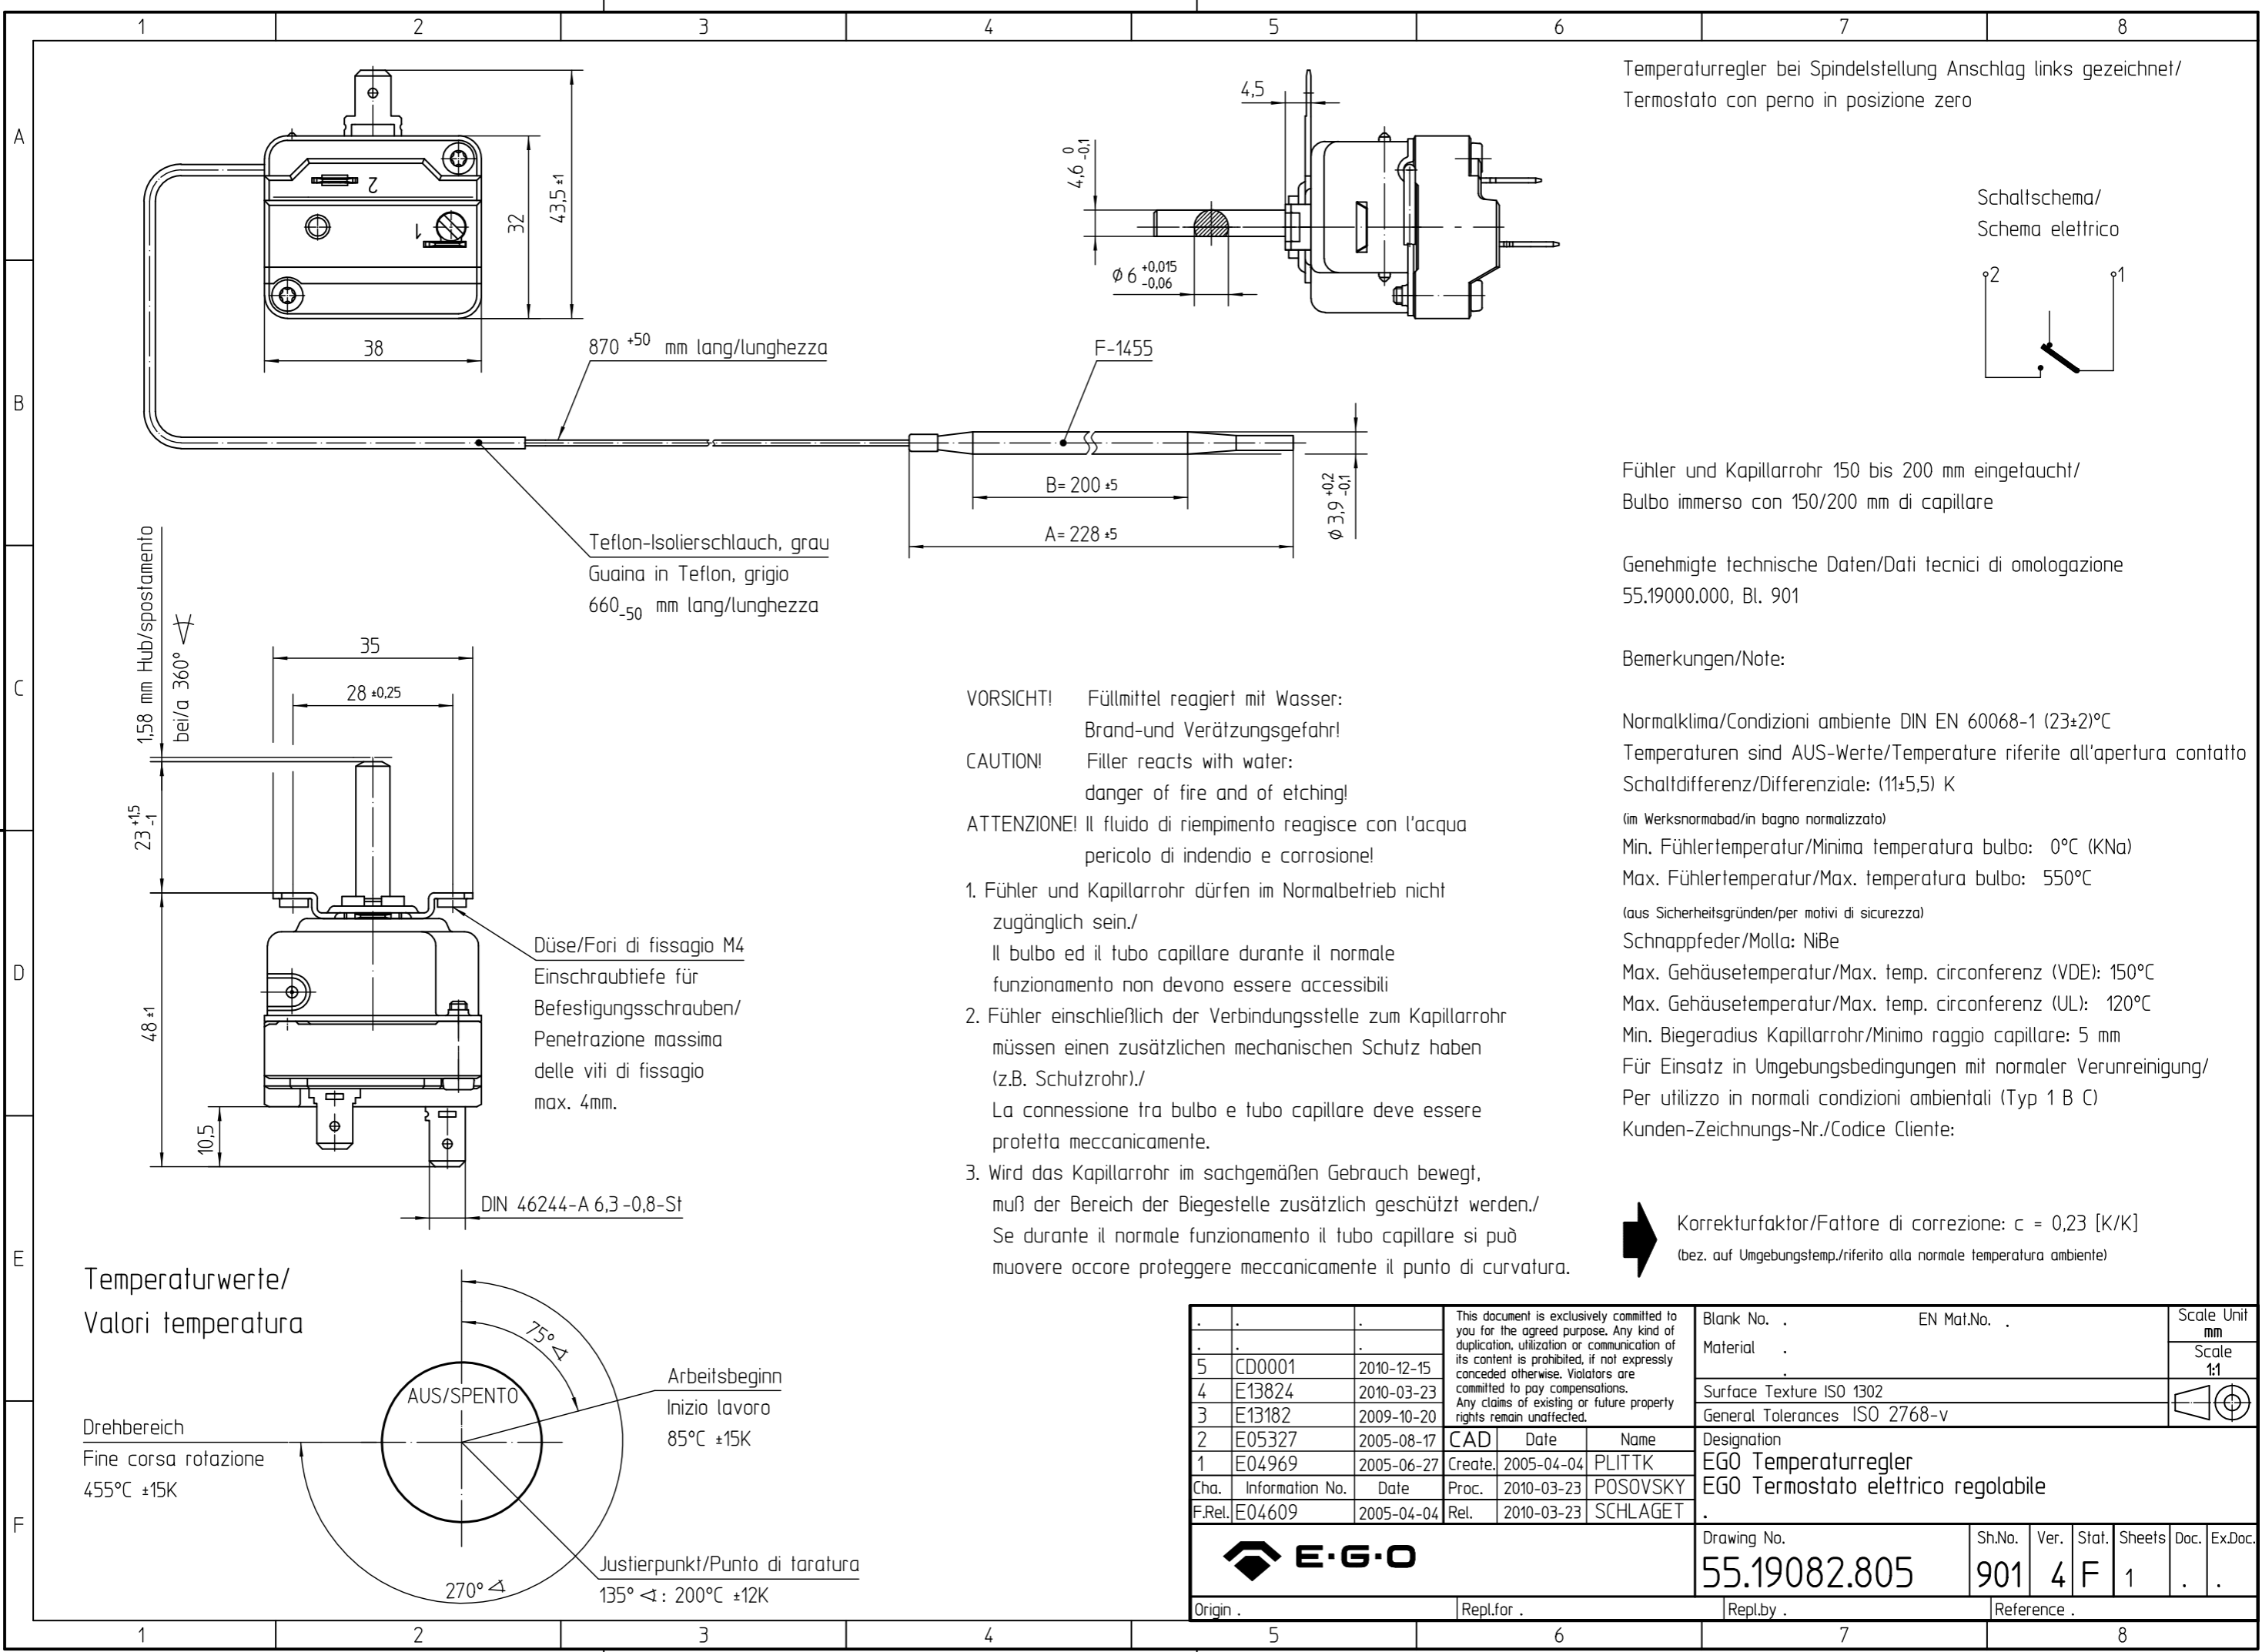

Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/  
 Termostato con perno in posizione zero

Schaltschema/  
 Schema elettrico



Fühler und Kapillarrohr 150 bis 200 mm eingetaucht/  
 Bulbo immerso con 150/200 mm di capillare

Genehmigte technische Daten/Dati tecnici di omologazione  
 55.19000.000, Bl. 901

Bemerkungen/Note:

Normalklima/Condizioni ambiente DIN EN 60068-1 (23±2)°C  
 Temperaturen sind AUS-Werte/Temperature riferite all'apertura contatto  
 Schaltdifferenz/Differenziale: (11±5,5) K


(im Werksnormabad/in bagno normalizzato)  
 Min. Fühlertemperatur/Minima temperatura bulbo: 0°C (KNa)  
 Max. Fühlertemperatur/Max. temperatura bulbo: 550°C

(aus Sicherheitsgründen/per motivi di sicurezza)  
 Schnappfeder/Molla: NiBe  
 Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (VDE): 150°C  
 Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (UL): 120°C  
 Min. Biegeradius Kapillarrohr/Minimo raggio capillare: 5 mm  
 Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/  
 Per utilizzo in normali condizioni ambientali (Typ 1 B C)  
 Kunden-Zeichnungs-Nr./Codice Cliente:

- VORSICHT! Füllmittel reagiert mit Wasser:  
 Brand- und Verätzungsgefahr!
- CAUTION! Filler reacts with water:  
 danger of fire and of etching!
- ATTENZIONE! Il fluido di riempimento reagisce con l'acqua  
 pericolo di incendio e corrosione!
- Fühler und Kapillarrohr dürfen im Normalbetrieb nicht zugänglich sein./  
 Il bulbo ed il tubo capillare durante il normale funzionamento non devono essere accessibili
  - Fühler einschließlich der Verbindungsstelle zum Kapillarrohr müssen einen zusätzlichen mechanischen Schutz haben (z.B. Schutzrohr)./  
 La connessione tra bulbo e tubo capillare deve essere protetta meccanicamente.
  - Wird das Kapillarrohr im sachgemäßen Gebrauch bewegt, muß der Bereich der Biegestelle zusätzlich geschützt werden./  
 Se durante il normale funzionamento il tubo capillare si può muovere occorre proteggere meccanicamente il punto di curvatura.

➔ Korrekturfaktor/Fattore di correzione: c = 0,23 [K/K]  
 (bez. auf Umgebungstemp./riferito alla normale temperatura ambiente)

Temperaturwerte/  
 Valori temperatura

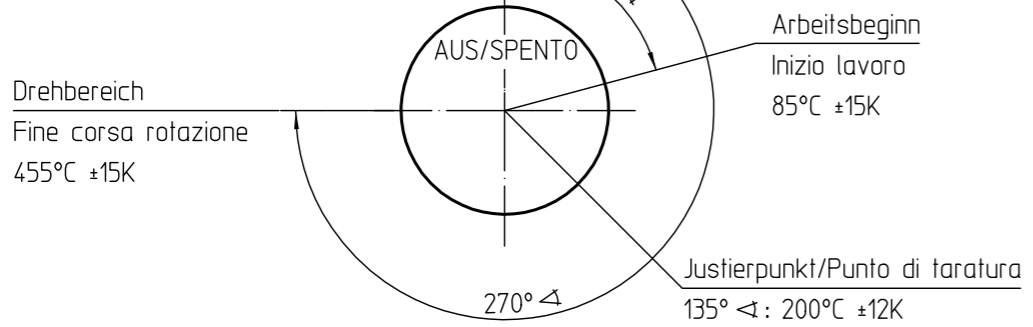

This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.			Blank No. .	EN Mat.No. .	Scale Unit mm
5	CD0001	2010-12-15	Material .		Scale 1:1
4	E13824	2010-03-23	Surface Texture ISO 1302		
3	E13182	2009-10-20	General Tolerances ISO 2768-v		
2	E05327	2005-08-17	CAD	Date	Name
1	E04969	2005-06-27	Create.	2005-04-04	PLITTK
Cha.	Information No.	Date	Proc.	2010-03-23	POSOVSKY
F.Rel.	E04609	2005-04-04	Rel.	2010-03-23	SCHLAGET
			Drawing No.	Sh.No.	Ver.
			55.19082.805	901	4
			Sta.	Sheets	Doc.
			F	1	.
Origin .			Repl.for .	Repl.by .	Reference .